




# voies circulables

Commune de MONDICOURT (62760) – Un état des lieux a été fait par la commune avant les travaux.

## COUPE TYPE DE TRANCHEES

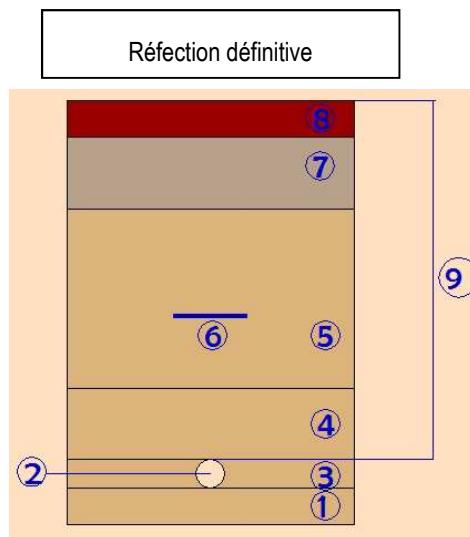

ZONE	EPATIEUR	MATERIAU	OBJECTIF DE COMPACTAGE		
1 : Lit de pose	0,10 m	D1 sables insensibles à l'eau	Q4		
<b>2 : Canalisation</b>					
3 : Enrobage latéral	0,08 m	D1 sables insensibles à l'eau	Q4		
4 : Enrobage supérieur	0,20 m				
5 : Remblai	épaisseur variable	Grave non traitée 0/31.5 (GNT)	Q3		
<b>6 : Grillage avertisseur : de couleur approprié, placé à 0,40 m au-dessus de la canalisation</b>					
7: Couche de fondation	0,20 m				
8 : Couche de finition	0,10 m				
<b>9 : Hauteur de recouvrement : hauteur de recouvrement de la canalisation de 1 m minimum</b>					

- En cas de présence d'enrobés, la couche de finition sera :

<b>8.1 : Surlargeurs : surlargeurs de tranchée de 0,10 m</b>			
<b>8.2 : Enduit de cure</b>	0,005 m et 0,005 m	Enduit mono avec gravillons 4/6 et émulsion bitume  Enduit de cure : 1,6 kg d'émulsion à 65% de bitume + 10 L de gravillons	-
<b>8.3 : Couche de roulement</b>	0,055 m	Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 porphyre 140 kg/m <sup>2</sup> (8% à 30000 cycles)	Q2
<b>8.4 : Joints d'étanchéité</b>	0,01 m	Emulsion bitume + porphyre	-